

Akcionáři společnosti
Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Váš dopis značky / ze dne

naše značka
VAKJES/1376/2016

vyřizuje / linka
Ing. Bělíčková / 737436330

v Jeseníku
27. června 2016

VĚC: Stanovisko představenstva společnosti k Žádosti akcionáře města Jeseník – uplatnění protinávrhů k návrhům představenstva společnosti na pořad jednání valné hromady společnosti

Vážení akcionáři,

dovolte mi touto cestou přeposlat Vám stanovisko představenstva společnosti k přijaté **Žádosti akcionáře Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. – města Jeseník – uplatnění protinávrhů k návrhům představenstva – na pořad jednání valné hromady společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IČ: 65138066**, která se uskuteční 30. června 2016 od 10:00 hodin v zasedací místnosti ČOV v České Vsi.

Představenstvo společnosti předmětnou Žádost projednalo na svém zasedání dne 27. 6. 2016 a přijalo následující usnesení:

„Představenstvo společnosti neschvaluje Žádost akcionáře Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. – města Jeseník – uplatnění protinávrhů k návrhům představenstva společnosti – na pořad jednání valné hromady společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jelikož z průběhu jednání zastupitelstva města Jeseník konaného dne 23. 6. 2016 bylo zřejmé, že protinávryhy v předmětné Žádosti jsou neaktuální a nebyly přijaty zastupitelstvem města Jeseník.“

„Představenstvo společnosti schvaluje změnu programu Pozvánky na zasedání valné hromady společnosti, která se uskuteční dne 30. 6. 2016, a to bodu č. 7 - Rozhodnutí o schválení aktualizovaného plánu investic na období let 2016 až 2018 - tím, že rozšiřuje Přílohu č. 2 o Důvodovou zprávu (DZ 32-2016/RČ) ze dne 26. 6. 2016.“

Předmětnou Důvodovou zprávu (DZ 32-2016/RČ) Vám posílám přílohou.

S pozdravem



Ing. Lenka Bělíčková
ředitelka společnosti

Přílohy

1. Důvodová zpráva (DZ 32-2016/RČ) ze dne 26. 6. 2016

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420584411545 e-mail: info@vakjes.cz bankovní spojení: Komerční banka IČ: 65138066 ID DS: kncgujn
www: www.vakjes.cz číslo účtu: 5939330267/0100 DIČ: CZ65138066

Důvodová zpráva (DZ 32-2016/RČ)

PLÁN INCESTIC, OPRAV A PROJEKTOVÝCH PRACÍ 2016 – 2018 (doplnění plánu na základě požadavků města Jeseník)

Na zastupitelstvu města Jeseník, konaném 23. 6. 2016, vyplynulo několik možných požadavků týkajících se Plánu investic, oprav a projektových prací 2016 – 2018 (PIOPP). Účelem této DZ je shrnutí diskutovaných požadavků a návrh úprav PIOPP tak, aby na valné hromadě společnosti, konané 30. 6. 2016, mohl být plán schválen. Návrh úprav přímo nekoresponduje s požadavky vznesenými na zastupitelstvu města Jeseník, ale požadavky jsou zapracovány do plánu tak, aby bylo reálné je provést a nebylo nutné zásadně zvyšovat cenu vodného a stočného. Zvýšení ceny vodného a stočného pro rok 2017 již velmi pravděpodobně i tak proběhne a to z důvodu novely vodního zákona (poplatky za surovou podzemní vodu a poplatky za vypouštění vyčištěné vody).

Požadavky akcionáře VAK, města Jeseník

Písemně doručený protinávrh PIOPP 2016 - 2018

1. NOVÝ ZDROJ VODY (BOREK) – **vypustit**
2. NOVÝ ZDROJ VODY (HORNÍ LIPOVÁ) – **vypustit**
3. ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE JESENÍK, UL. ZA PILOU – **zařadit do plánu na roky 2017 – 2018 (PD 2016 - 2017)**
4. ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE JESENÍK, UL. REJVÍZSKÁ – **zařadit do plánu na roky 2017 – 2018**

Tyto požadavky města Jeseník zohledňují priority města Jeseník a doporučila je rada města Jeseník na svém zasedání dne 10. 6. 2016.

Požadavky, které vyplynuly na zastupitelstvu města Jeseník dne 23. 6. 2016

1. NOVÝ ZDROJ VODY (BOREK) – **vypustit – zastupitelstvo tento bod neodhlasovalo**
2. NOVÝ ZDROJ VODY (HORNÍ LIPOVÁ) – **vypustit – zastupitelstvo tento bod neodhlasovalo**
3. ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE JESENÍK, UL. ZA PILOU – **zařadit – zastupitelstvo tento bod neodhlasovalo**
4. ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE JESENÍK, UL. REJVÍZSKÁ – **zařadit – zastupitelstvo tento bod neodhlasovalo**
5. REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE – **vypustit – zastupitelstvo tento bod neodhlasovalo**

Co se týče položek PIOPP, zastupitelstvo města Jeseník neodhlasovalo nic, ani postupně podávané protinávry, ani plán předložený představenstvem VAK.

Popis jednotlivých výše uvedených položek

NOVÝ ZDROJ VODY (BOREK) – situace viz. příloha č. 1

- Odhadované náklady (2016 – 2017 vrt a základní měření) – 500 tis. Kč
- Odhadované náklady na propoj vodního zdroje do VDJ Bělská stráň (2019 – 1 500 tis. Kč)

Vodní zdroj Bělská stráň nemáme jak nahradit. Zásobuje cca 2 tis. obyvatel. Od roku 2014 (duben) sledujeme vydatnost VZ na jímacích objektech. Maximální vydatnost prameniště byla naměřena okolo 20 l/s. Minimální vydatnost 4/2014 – 4/2015 – 1,63 l/s. Minimální vydatnost 4/2015 – 4/2016 – 0,22 l/s. Špičkový odběr do spotřebiště se pohybuje v rozmezí cca 1,7 – 2,5 l/s, tzn. že je nutné vodu přes noc ve vodojemu akumulovat, aby mohla být druhý den vykryta potřeba vody. Průzkum na Borku je nutný.

NOVÝ ZDROJ VODY (HORNÍ LIPOVÁ) – situace viz. příloha č. 2

- Odhadované náklady (2018 prověření vrtů a případně nový vrt a základní měření) – 500 tis. Kč

Odhadované náklady na propoj vodního zdroje do VDJ Horní Lipová nelze v současné době určit. Lokalita pro umístění vrtu, případně využití již stávajících vrtů je předmětem průzkumů. Vodní zdroj Pomezí není možné plnohodnotně nahradit. Čerpání vody z VDJ Lipovská (Jeseník) je možné, nicméně je nutné VDJ Lipovská vystrojit čerpadly. Voda z VDJ Anenské údolí není schopna zásobovat horní část k.ú. Dolní Lipová, tzn. že ani čerpací stanici pro VDJ Horní Lipová. Vodní zdroj pro Lipovou není nezbytně důležitý, ale jeho vyhledání, lokalizace a potvrzení množství vody je strategickou záležitostí. Potřebujeme podchytit možné zdroje na různých místech sítě tak, abychom mohli různě řešit variabilitu zásobování sítě.

ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE JESENÍK, UL. ZA PILOU – situace viz. příloha č. 3

- Odhadované náklady – 3 500 tis. Kč

Investiční akce není zařazena v PIOPP navrženém představenstvem společnosti. Na tuto investiční akci není připravena projektová dokumentace. Je nutné zpracovat DUR a DSP. Projekčně může být stavba připravena v roce 2017.

ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE JESENÍK, UL. REJVÍZSKÁ – situace viz. příloha č. 4

- Odhadované náklady – 2 500 tis. Kč

Investiční akce není zařazena v PIOPP navrženém představenstvem společnosti. Na tuto investiční akci je vydáno stavební povolení na prodloužení kanalizace a vodovodu (vodovod s posilovací ATS). PD je však nutné upravit, a pokud nebude zájem o napojení obyvatel na vodovod, zvážit alespoň možnost položení vodovodního potrubí v souběhu s kanalizací. Projekčně může být stavba připravena v roce 2017.

REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE – situace viz. příloha č. 5

- Odhadované náklady – 32 000 tis. Kč (z toho 9 500 tis. Kč vlastní prostředky, 22 500 tis. Kč dotace)

Na tuto investiční akci v současné době zpracováváme DSP tak, abychom mohli letos v září požádat o dotaci. ÚV byla uvedena do provozu v roce 1965. V roce 1997 byla provedena rekonstrukce ÚV. Součástí rekonstrukce bylo doplnění akumulace č. 2, přepracování chlorování, nové vytápění (elektřina za koks) a byly zatepleny pískové filtry. Ostatní věci jsou dodnes původní. Vápenné hospodářství, které bylo dříve zrušeno doporučujeme obnovit. Voda z ÚV je měkká, tzv. „hladová“ a má vysoce korozivní účinky na ocelové komponenty a potrubí. Celý přiváděcí řád do Jeseníku a téměř celý do České Vsi je z ocelového potrubí. Z ocelového potrubí je také provedeno několik vodovodních řadů v Jeseníku a v České Vsi. Novým prvkem v technologii je pak Flokulace. Dávkování flokulantu zajistí možnost provozovat ÚV i při zkalení vody v potoce (Šumný, Borový). V současné době se při vysokém zákalu vody (může být způsobeno bouřkou atd.) musí ÚV odstavit (na cca 2-3 hod.). Další věcí je také to, že kvalita vody v potocích je vlivem nízkých průtoků čím dál horší. Vody v potocích je až 5x méně oproti předchozím obdobím.

Možné návrhy úprav PIOPP

1. Dotace na ÚV Adolfovici bude schválena

V případě, že bude dotace na ÚV Adolfovici schválena, navrhuji v letech 2017 – 2018 připravit PD na investiční akce požadované městem Jeseník (Za Pilou, Rejvízská) a tyto zařadit do plánu na rok 2019 (Za Pilou) a 2020 (Rejvízská). PIOPP může být např. upraven výhledem pro roky 2019 – 2020, kde budou akce popsány a kde bude uvedeno, že v případě, kdy bude dotace získána, budou akce provedeny v letech 2019 – 2020, případně dříve (od 2018) z jiných nečerpaných položek plánu.

2. Dotace na ÚV Adolfovici nebude schválena

V případě, že dotace na ÚV Adolfovici nebude schválena, navrhuji celkovou částku vlastních prostředků (9 500 tis. Kč) rozdělit na tři části a do dvou let.

2017 – Provedení základních oprav na ÚV Adolfovici (3 500 tis. Kč)

2018 – Investiční akce Za Pilou (3 500 tis. Kč) a Rejvízská (2 500 tis. Kč)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420584411545

e-mail: info@vakjes.cz

www: www.vakjes.cz

bankovní spojení: KB Jeseník
číslo účtu: 5939330267/0100

IČ: 65138066
DIČ: CZ65138066

ID DS: knccgujn

Závěr

Jestli se nám podaří získat dotaci na rekonstrukci ÚV Adolfovice, v jaké výši a které výdaje budou uznatelné a neuznatelné je opravdu nejasné. Z velké míry to závisí na kvalitě projektové dokumentace, na zpracovateli žádosti o dotaci, na předjednání rekonstrukce se SFŽP a dalších okolnostech. Pouze prostá obnova stávajícího stavu dle mého názoru plusové body pro získání dotace nepřinese. Rekonstrukce takto zásadního objektu by měla být provedena také v duchu modernizace a přizpůsobení ÚV do současných standardů. Vyšší výkon ÚV, obnovení vápenného hospodářství, dodání flokulace a automatizovaný systém řízení jsou přesně ty aspekty rekonstrukce a současně modernizace, které přímo naplňují základní požadavky OPŽP (viz. následující obrázek)

1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Předmět podpory

Příjemci podpory

Výzvy

Dokumenty

Časté dotazy

Cílem je zvýšit počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšit zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.

Typy podporovaných projektů a aktivit

- výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě
- výstavba a dostavba přívaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

Naším cílem by mělo být rozhodně zajištění kvalitních vodních zdrojů pro naši VHI a k tomu velmi výrazně může přispět modernizovaná ÚV. Naopak provozování ÚV bez jakéhokoliv zásahu bude v budoucích letech přinášet pouze problémy a rizika spojená s možnými výpadky ÚV. V neposlední řadě bych rád připomněl, že v následujících letech již nemáme potvrzeny informace, že by měly následovat další výzvy v této oblasti, ale mohou.

V neposlední řadě je také nutné si uvědomit, že prostředky v PIOPP jsou vyhrazeny jedny a pokud upřednostníme investice do rozšíření VHI, sníží se objem prostředků, které je možné využít pro obnovu VHI.



Dne: 26. 6. 2016
Vypracoval: Robert Černý

Přílohy:

1. Celková situace - NOVÝ ZDROJ VODY (BOREK)
2. Celková situace - NOVÝ ZDROJ VODY (HORNÍ LIPOVÁ)
3. Celková situace - ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE JESENÍK, UL. ZA PILOU
4. Celková situace - ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE JESENÍK, UL. REJVÍZSKÁ
5. Celková situace - REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420584411545

e-mail: info@vakjes.cz


www: www.vakjes.cz

bankovní spojení: KB Jeseník
číslo účtu: 5939330267/0100


IČ: 65138066
DIČ: CZ65138066

ID DS: kncgujn

Příloha č. 1 - Celková situace - NOVÝ ZDROJ VODY (BOREK)

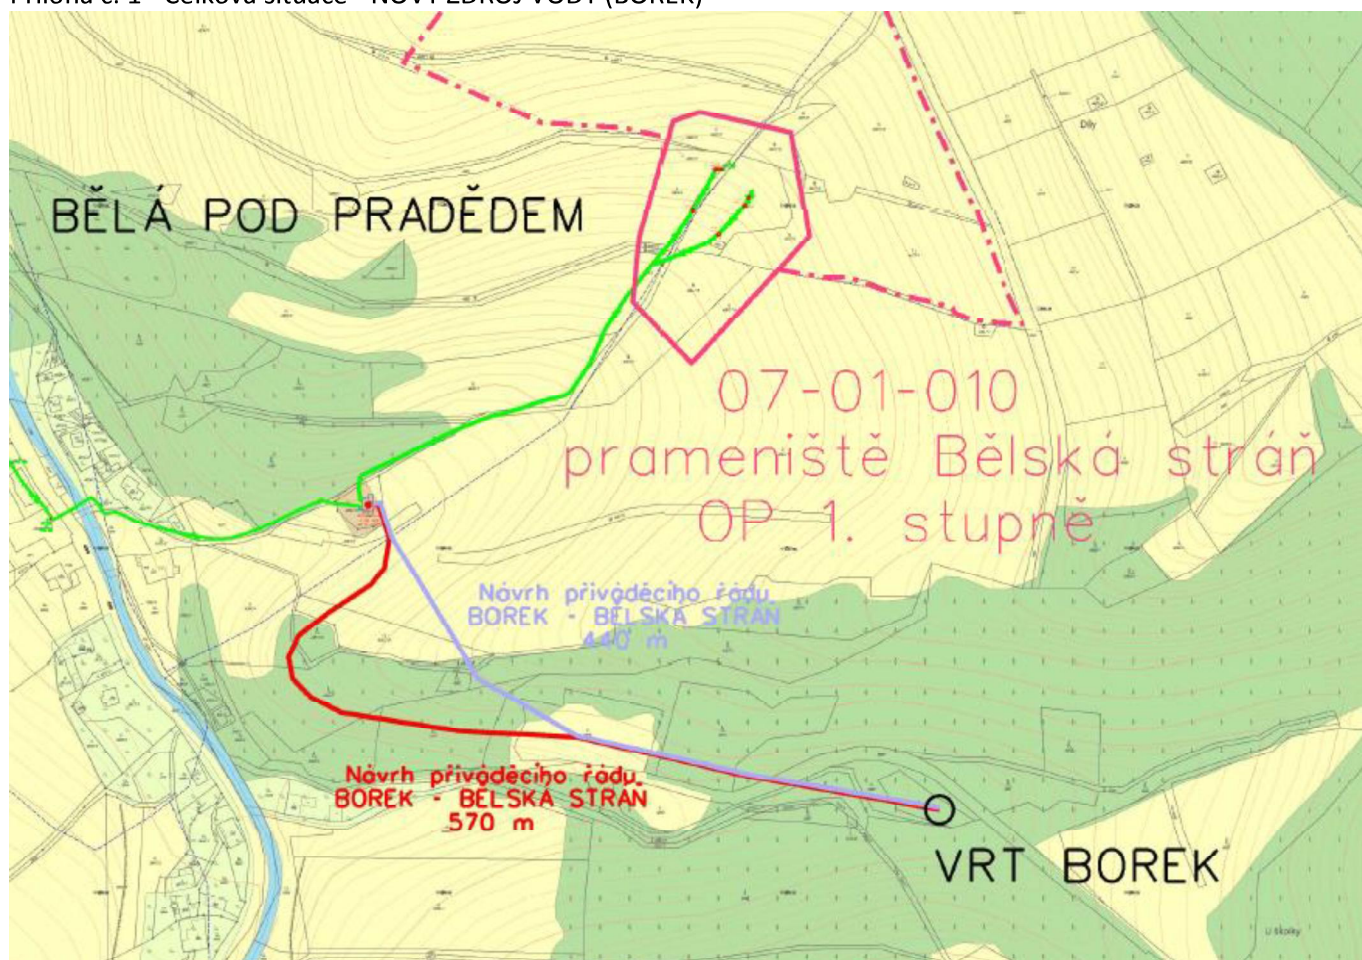

Příloha č. 2 - Celková situace - NOVÝ ZDROJ VODY (HORNÍ LIPOVÁ)

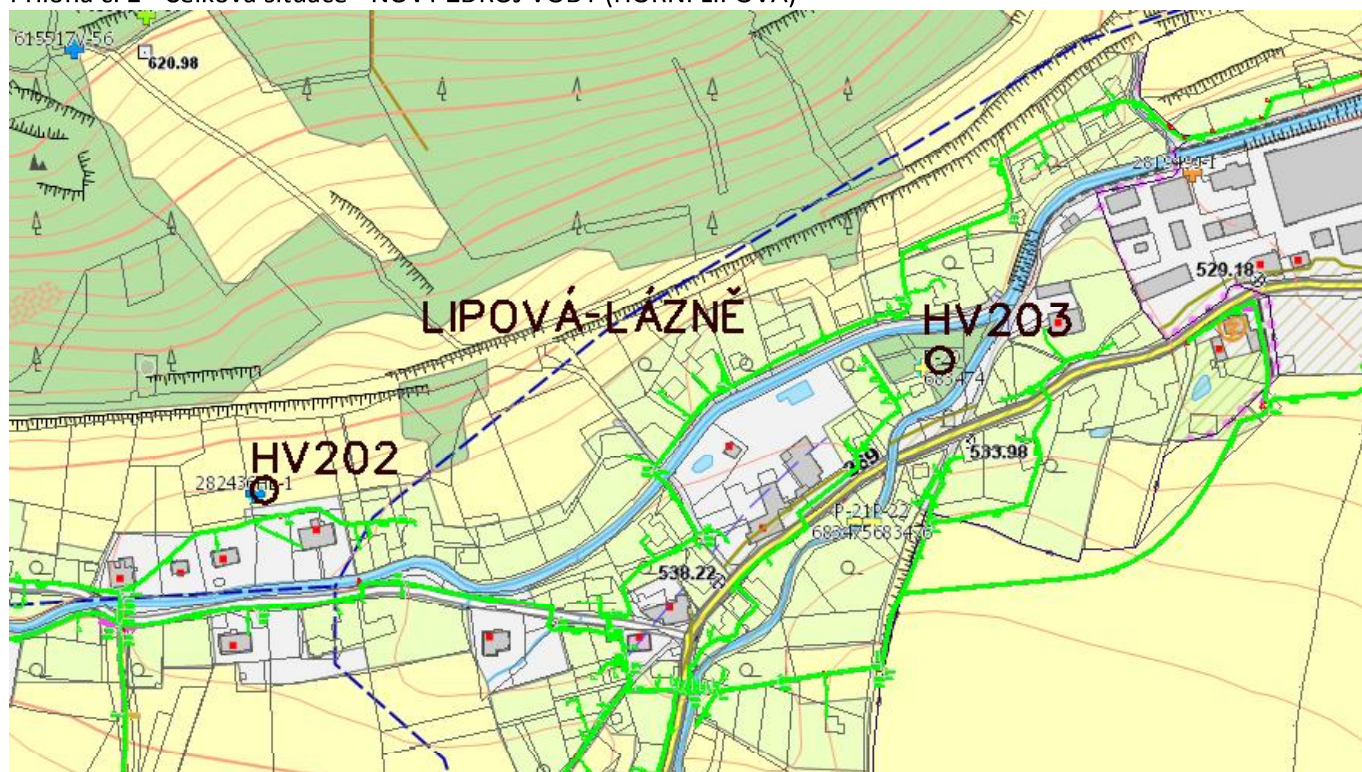

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420584411545

e-mail: info@vakjes.cz


www: www.vakjes.cz

bankovní spojení: KB Jeseník
číslo účtu: 5939330267/0100

IČ: 65138066
DIČ: CZ65138066

ID DS: knccgujn

Příloha č. 3 - Celková situace - ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE JESENÍK, UL. ZA PILOU

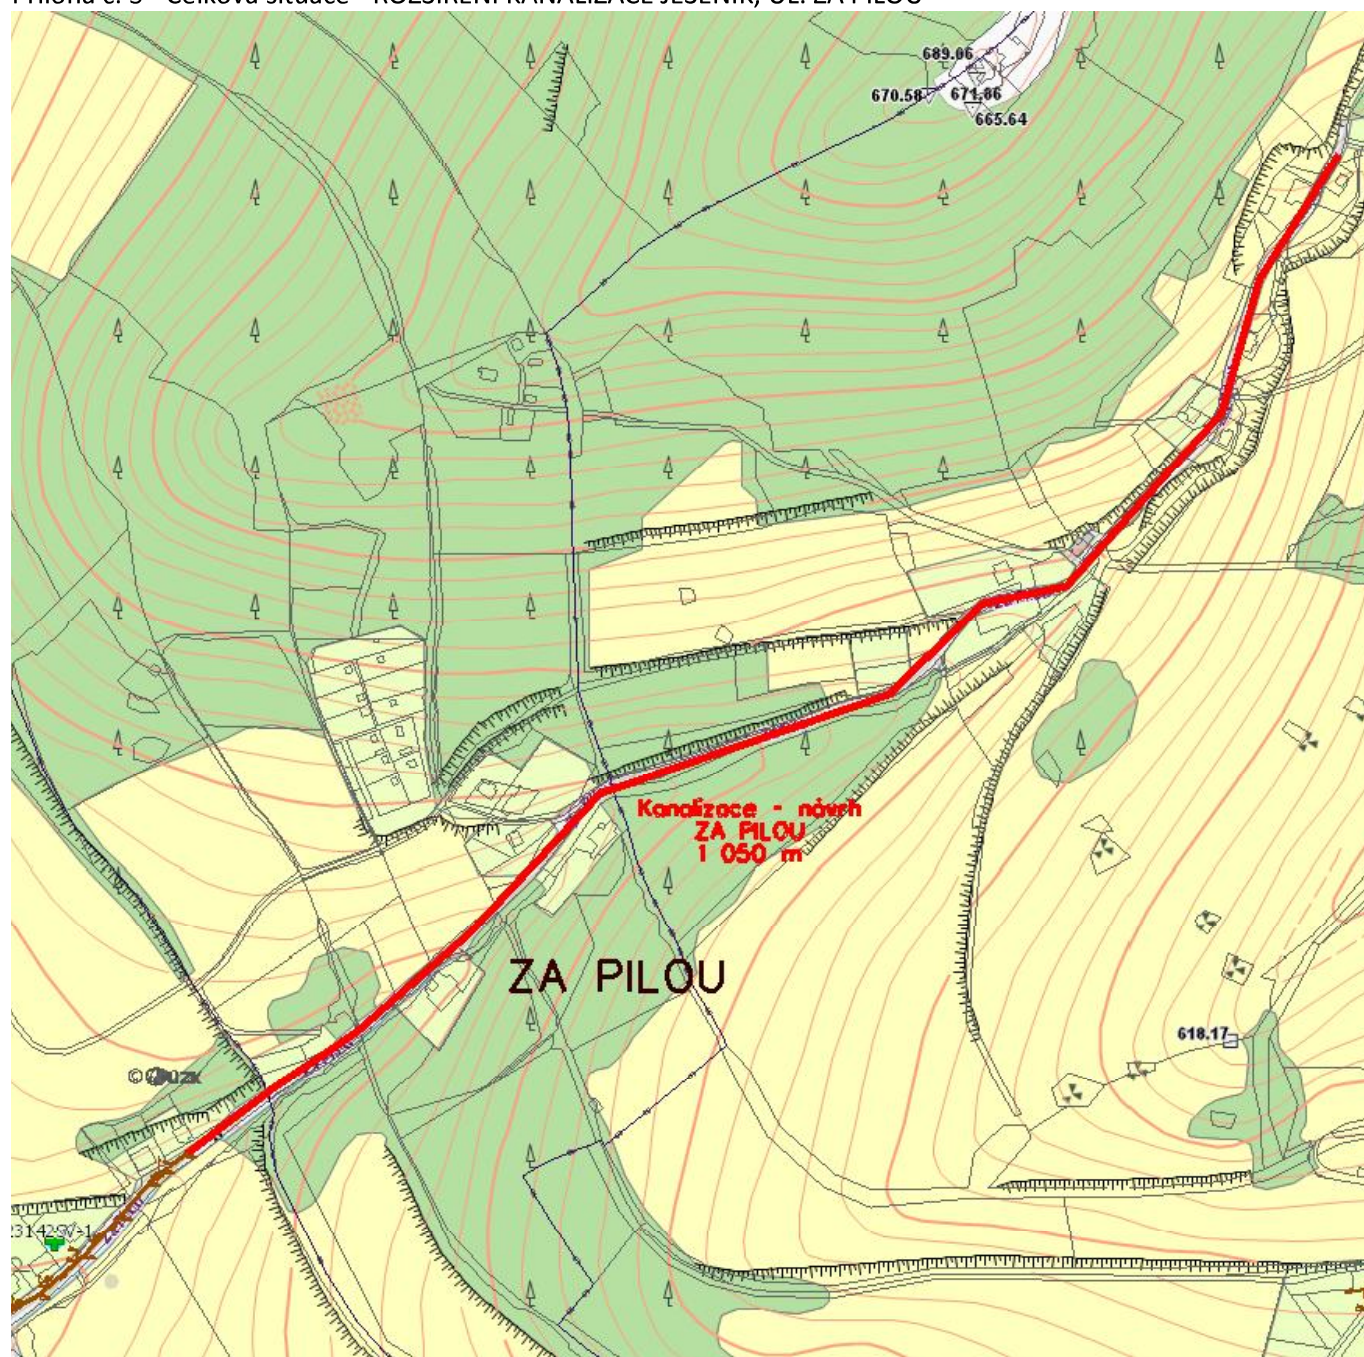

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420584411545

e-mail: info@vakjes.cz


www: www.vakjes.cz

bankovní spojení: KB Jeseník
číslo účtu: 5939330267/0100


IČ: 65138066
DIČ: CZ65138066

ID DS: kncgujn

Příloha č. 4 - Celková situace - ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE JESENÍK, UL. REJVÍZSKÁ

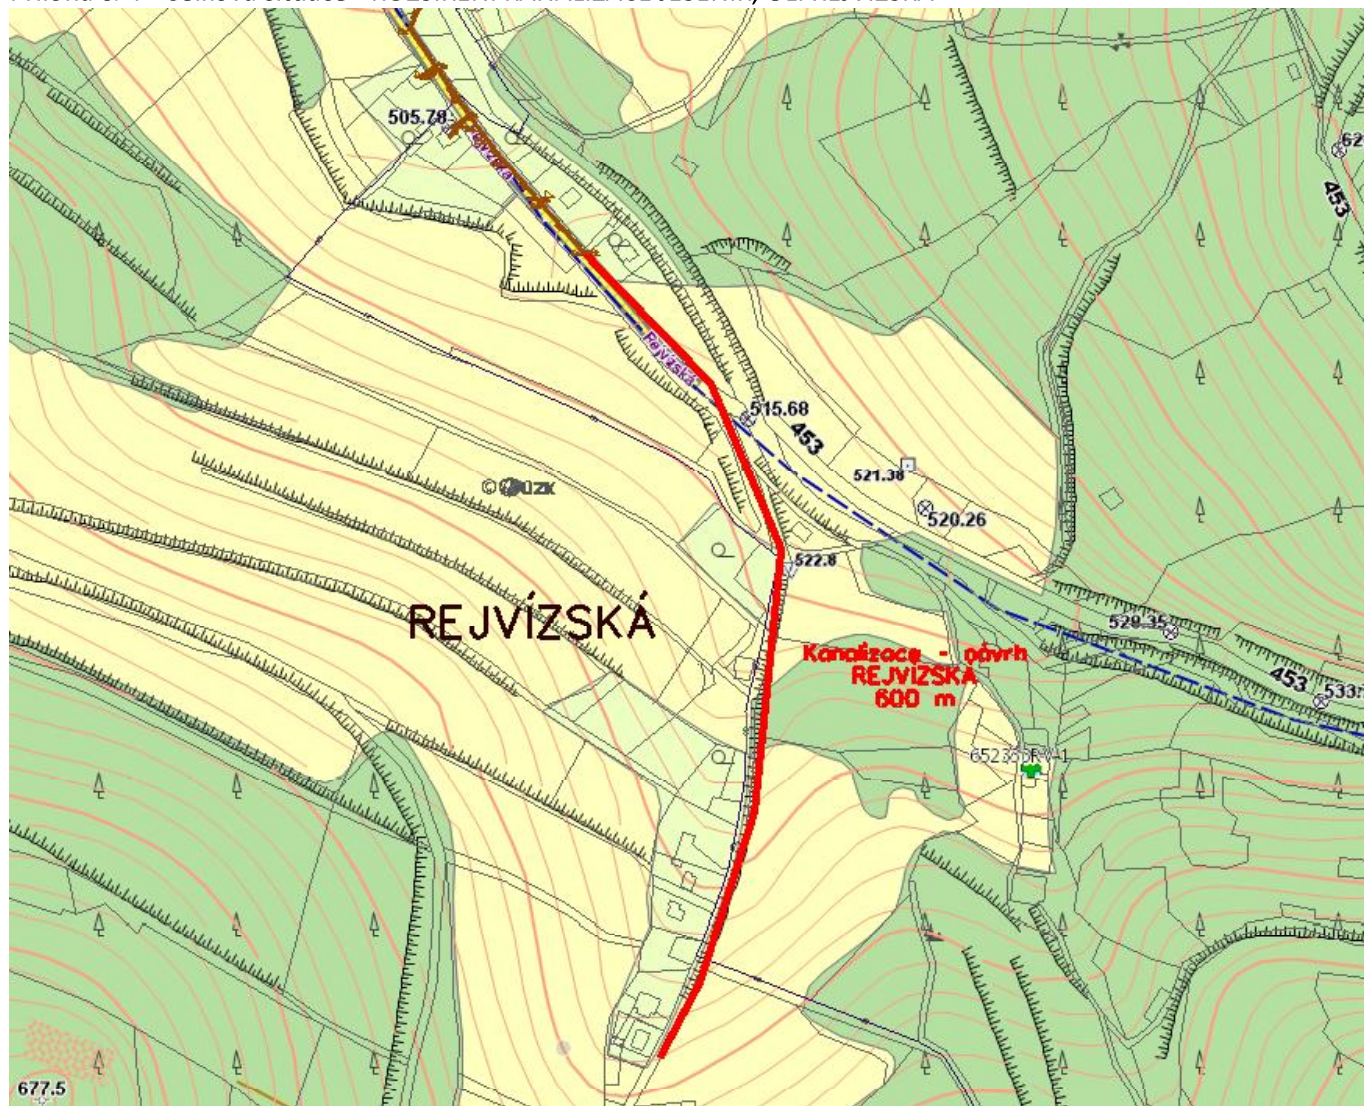

Příloha č. 5 - Celková situace - REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE

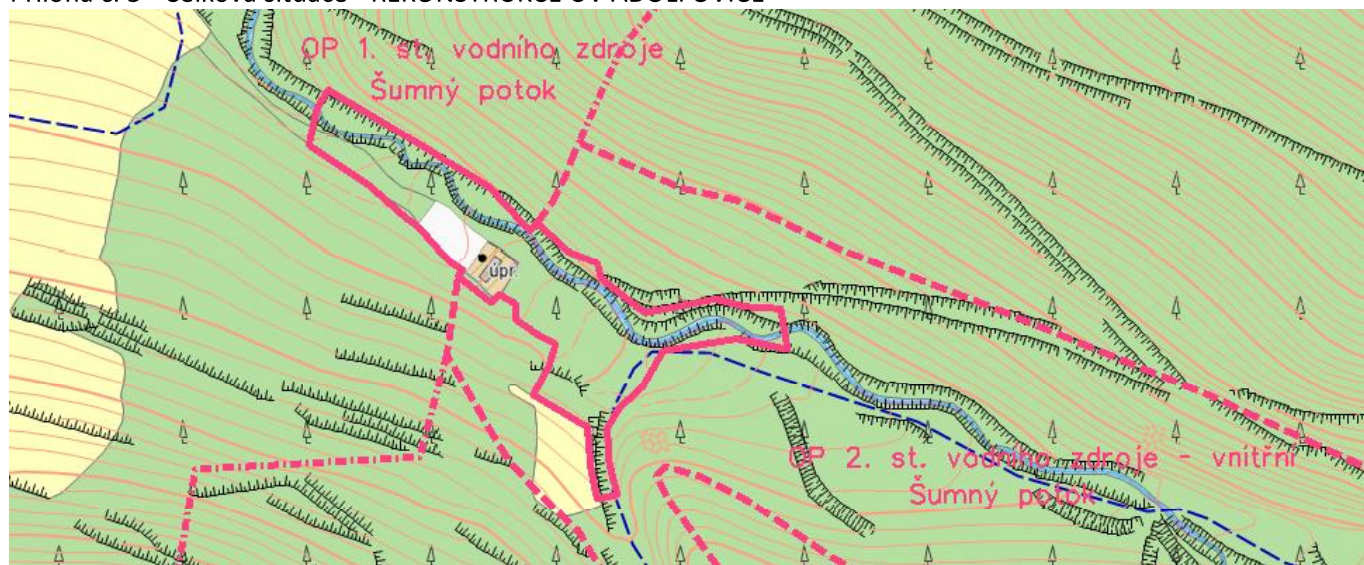

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420584411545

e-mail: info@vakjes.cz

www: www.vakjes.cz

bankovní spojení: KB Jeseník
číslo účtu: 5939330267/0100

IČ: 65138066
DIČ: CZ65138066

ID DS: kncgujn