

TZ-2024-003

OHLÉDNUTÍ VAK JESENICKA ZA BILANCÍ VODY ROKU 2023

JESENÍK (10. 4. 2024) – Naše voda vloni putovala do 3 902 vodovodních přípojek a bylo jí jen nepatrně méně než v předešlém roce. Vedle samotného objemu vyrobené vody sledujeme i průměrnou spotřebu vody na obyvatele, ale klíčovým ukazatelem jsou pro nás celkové ztráty vody.


Meziroční srovnání důležitých vodohospodářských parametrů pro nás už dávno není pouze o vývoji spotřeby vody a jejího dopadu na ekonomické výsledky společnosti. Roční bilanci VaK Jesenicka chápeme také s ohledem na dlouhodobou vydatnost našich vodních zdrojů a na vodohospodářské prognózy obecně.

Pokud pak klíčová čísla, jichž dosahujeme v posledních letech, srovnáme v kontextu výše zmíněných vlivů, můžeme považovat výsledky roku 2023 za poměrně příznivé. „Pro nás je udržitelné hospodaření s vodou zásadní, obzvláště v dobách, kdy se vydatnost vodních zdrojů může měnit, což si žádá adaptivní a odpovědný přístup k řízení. Právě sledování a minimalizace ztrát vody jsou důležité ukazatele v udržitelném hospodaření s vodou.“, zdůraznila přístup VaK Jesenicka ředitelka společnosti Lenka Podhorná. Při 993 tis. metrů krychlových vyrobené vody k realizaci se na Jesenicku dostáváme na průměrnou denní spotřebu vody na obyvatele na velmi příjemných 77 litrů. To je při republikovém hodnotě okolo 90 litrů na hlavu dobré číslo.

Jak důležitá je údržba infrastruktury, nám připomene každá porucha či havárie vodovodního řadu, kterou v průběhu roku řešíme. Ztráty vody z těchto událostí se nám už pátým rokem daří držet blízko hranice desíti procent, konkrétně v roce 2023 pak na úrovni 10,3 %. Opět to vyniká při srovnání s republikovým průměrem, ten v roce 2022 činil 14,7 %.

Jsme přesvědčeni, že příznivých čísel dosahujeme díky včasnému projektování velkých investic, zodpovědnému managementu obnovy vodohospodářské sítě a rychlé reakci na případné havárie. Navíc víme, v čem se dále zlepšovat. „Probíhají přípravné práce na vybudování vodárenského dispečinku, který nám umožní detailnější, a hlavně nepřetržité sledování vodohospodářské infrastruktury, a tím i efektivnější odhalování poruch. Jejich včasnější opravou dokážeme ztráty zase o něco snížit.“, nastínil jednu z plánovaných investic technický ředitel Vak Jesenicka Robert Černý.

Vývoj ztráty vody VaK Jesenicka, r. 2007-2023

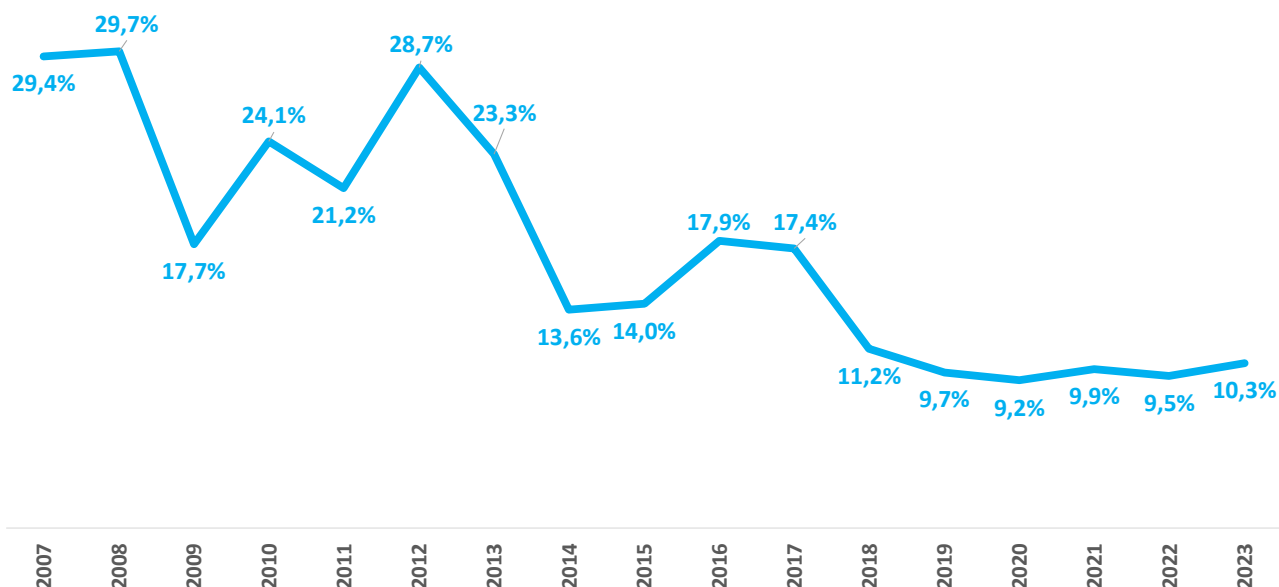

Zdroj: Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

CITACE:

Lenka Podhorná, ředitelka společnosti:

„Pro nás je udržitelné hospodaření s vodou zásadní, obzvláště v dobách, kdy se vydatnost vodních zdrojů může měnit, což si žádá adaptivní a odpovědný přístup k řízení. Právě sledování a minimalizace ztrát vody jsou důležité ukazatele v udržitelném hospodaření s vodou.“

Robert Černý, technický ředitel:

„Probíhají přípravné práce na vybudování vodárenského dispečinku, který nám umožní detailnější, a hlavně nepřetržité sledování vodohospodářské infrastruktury, a tím i efektivnější odhalování poruch. Jejich včasnější opravou dokážeme ztráty zase o něco snížit.“

KONTAKTNÍ OSOBY:

Ing. Lenka Podhorná, ředitelka společnosti, +420 737 436 330, podhorna@vakjes.cz

Robert Černý, technický ředitel, +420 602 308 616, cerny@vakjes.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420584411545

e-mail: info@vakjes.cz

www: www.vakjes.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 5939330267/0100

IČ: 65138066
DIČ: CZ65138066

ID DS: kncgujn